

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Ф/ш PN-DN м/ф

Таблица 1

№	Наименование	Материалы
1	Корпус	Сталь 20ГЛ
2	Угольник	Сталь 20ГЛ
2а		
3	Седло	Сталь 09Г2С/30Х13
3а		
4	Шпилька	Сталь 40Х
5	Гайка	Сталь 40Х
6	Золотник	Сталь 09Г2С*
7	Шпindelь	Сталь 14Х17Н2/30Х13
8	Стойка	20ГЛ
9	Набивка сальника	АГИ/ТРГ
10	Прокладка	ПУТГ-2-АПН-04

* – с коррозионностойкой наплавкой

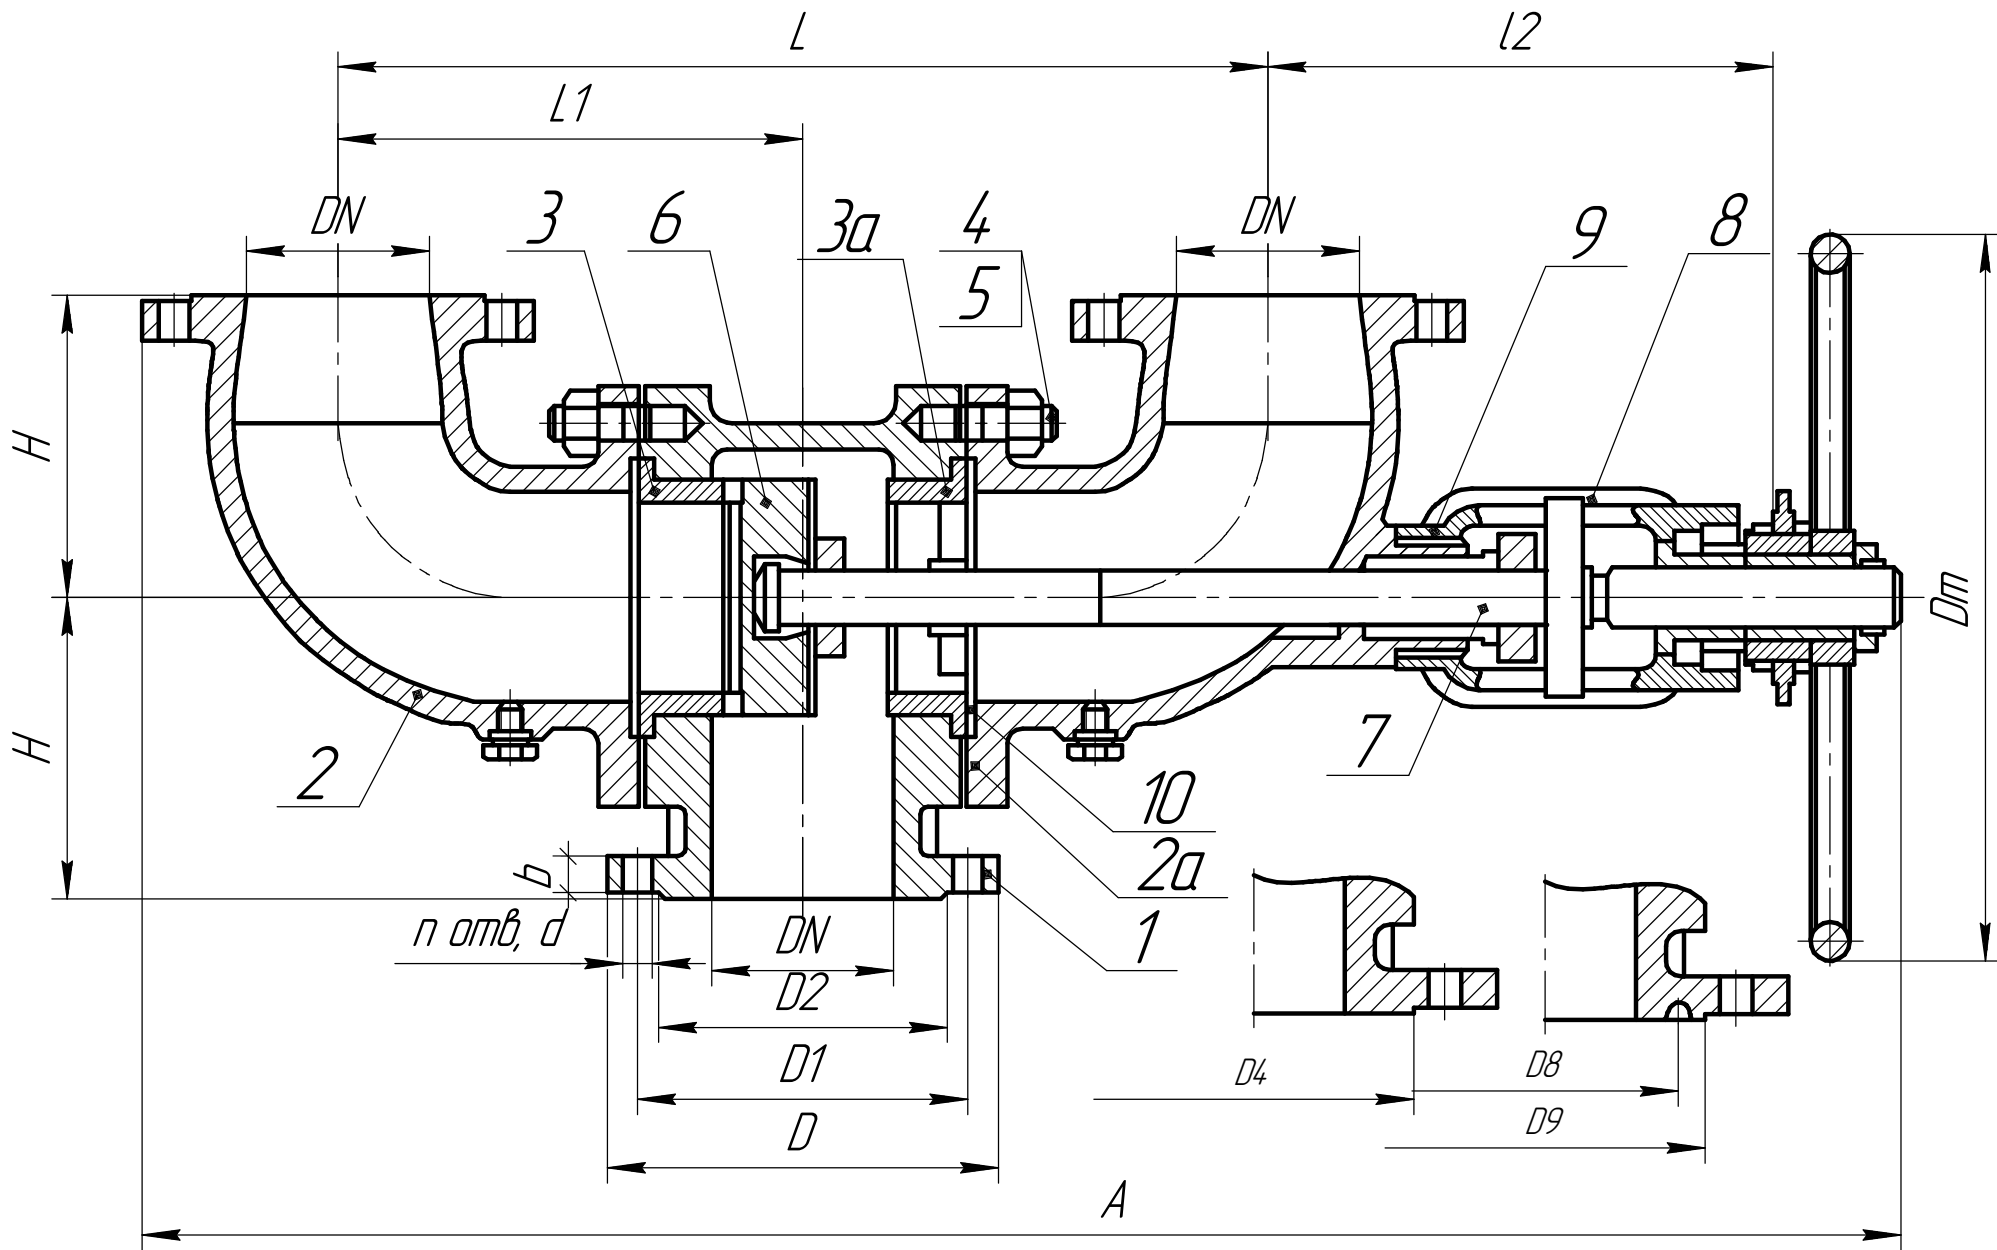

1. Изготовление и поставка по ТУ 26.5165-006-09212465-2017.
2. Климатическое исполнение Х/М по ГОСТ 15150-69.
3. Температура окружающей среды: до +45оС.
4. Температура рабочей среды: от – 60оС до +450оС.
5. Рабочая среда: жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год.
6. Устройства переключающие предназначены для изменения направления потока среды. Также устройства переключающие устанавливаются совместно с предохранительными клапанами в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения одного предохранительного клапана, и одновременно, без остановки рабочего процесса, подключение другого.
7. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев клапанов – по ГОСТ 33259, ряд 1. Строительные длины по ГОСТ 16587.

					ПУ PN-DN м/ф				
					Переключающее устройство	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				—	—	
Разраб.	Могунов А.Е.								
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					ООО "НефтеХимИнжиниринг"				
Утв.	Попчихин С.Г.								